
KORISNIČKI FOTO-VODIČ

PP Servis

Stvarni ekrani. Jasno objašnjeni koraci.

Svaki aparat. Jasan trag pregleda i servisa.

Pogledajte karticu PP aparata, vizuelni pregled, unose mase i pritiska, negativan nalaz i servisni tok. Prikazujemo nove snimke sa telefona, ne ilustracije funkcija.

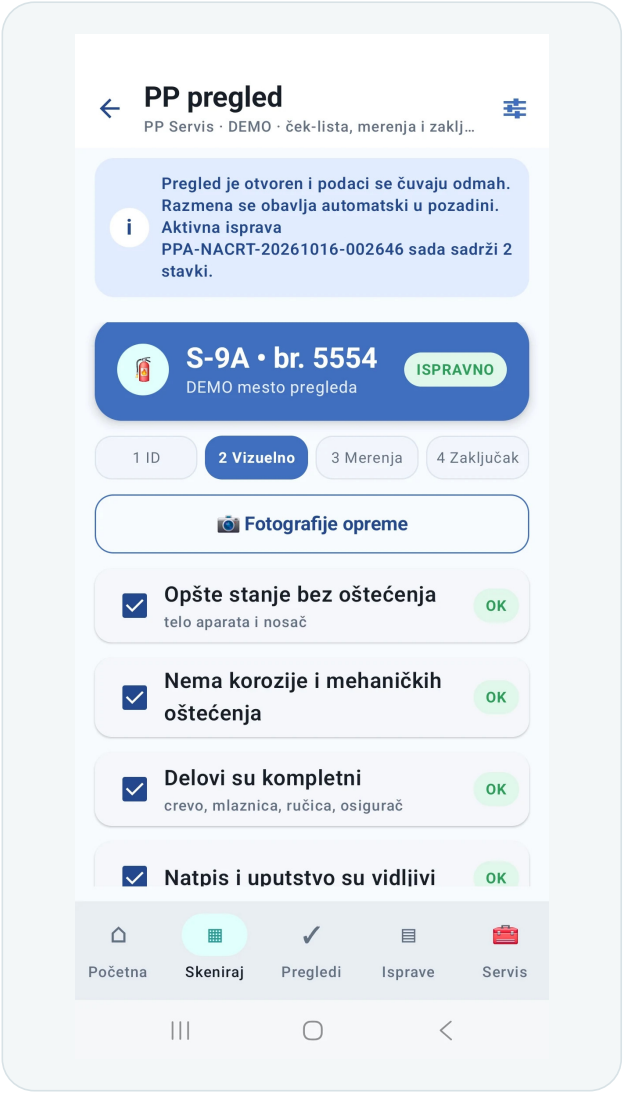

Broj snimaka: **20**
Broj poglavlja: **6**

Isti izbor i redosled kao u web vodiču.

O OVOM IZDANJU

Vodič je osvežen snimcima dostavljenim 04.11.2026. Opisi i primeri prate prikazane ekrane; dokument ne potvrđuje izvršen stručni pregled niti ispravnost opreme.

Probni podaci · Čitljivi snimci u punoj rezoluciji · Bez službene važnosti

SADRŽAJ

Pratite postupak, ekran po ekran.

Klik na naziv poglavlja vodi na odgovarajuću stranu. Brojevi ekrana odgovaraju web vodiču.

01 Podaci o aparatu i ručni unos 3

02 Vizuelna kontrola i merenja 4

03 I negativan nalaz ostaje vidljiv 6

04 Tabela pregledanih uređaja 8

05 Od prijema do završetka servisa 9

06 Kontrolno HVP ispitivanje — ekrani unosa 12

POREKLO SNIMAKA I GRANICE PRIKAZA

PP Servis i Hydrant Control snimljeni su u lokalnoj Play test varijanti 1.4.2. Prikaz funkcija nije potvrda objave na Google Play-u; put ažuriranja web APK-a je drugačiji. Pojedini natpisi testnog izdanja mogu se razlikovati.

Prikazani nalazi, merenja i ocene su demonstracioni primeri, a ne uputstvo za tehničko ispitivanje. Pragove i postupke ne treba preuzimati iz snimaka kao univerzalne kriterijume.

Snimke možete uvećati u PDF pregledniku. Klik na sliku otvara odgovarajuću WebP sliku na ZOP Centru kada je paket objavljen; sam PDF se može čitati i bez interneta.

01 / PP SERVIS

Podaci o aparatu i ručni unos

Primeri kartice uređaja i unosa bez QR nalepnice.


EKRAN 01 / 20



Kartica PP aparata

Tip uređaja, proizvođač, fabrički broj, godina, masa boce i nominalno punjenje prikazani su na jednom ekranu.

EKRAN 02 / 20

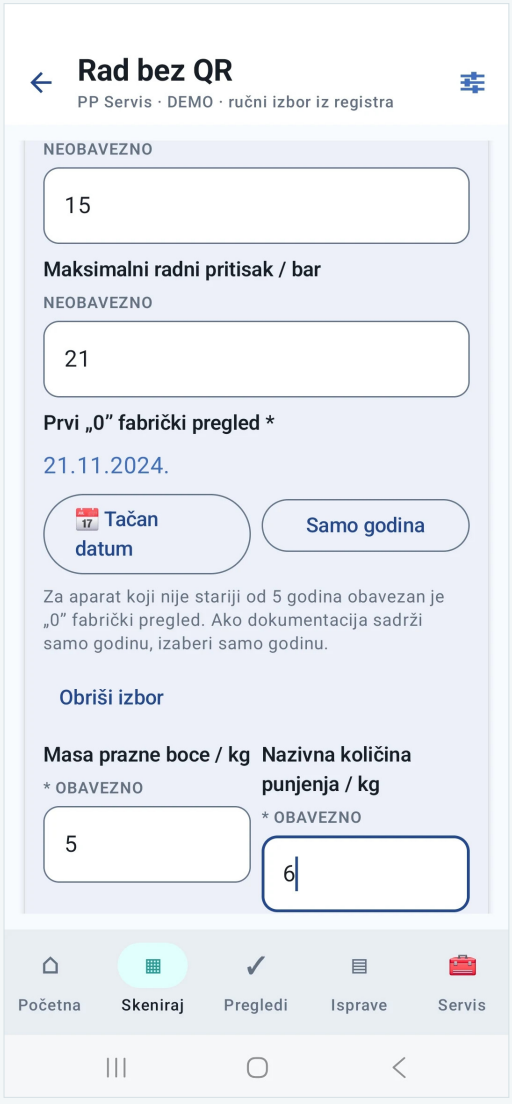

Ručni unos podataka


Primer prikazuje datum prvog pregleda, masu prazne boce i nominalno punjenje. Vrednosti su deo demonstracionog unosa.

02 / PP SERVIS

Vizuelna kontrola i merenja

Koraci razdvajaju proveru stanja uređaja od unosa mase i pritiska.

EKRAN 03 / 20

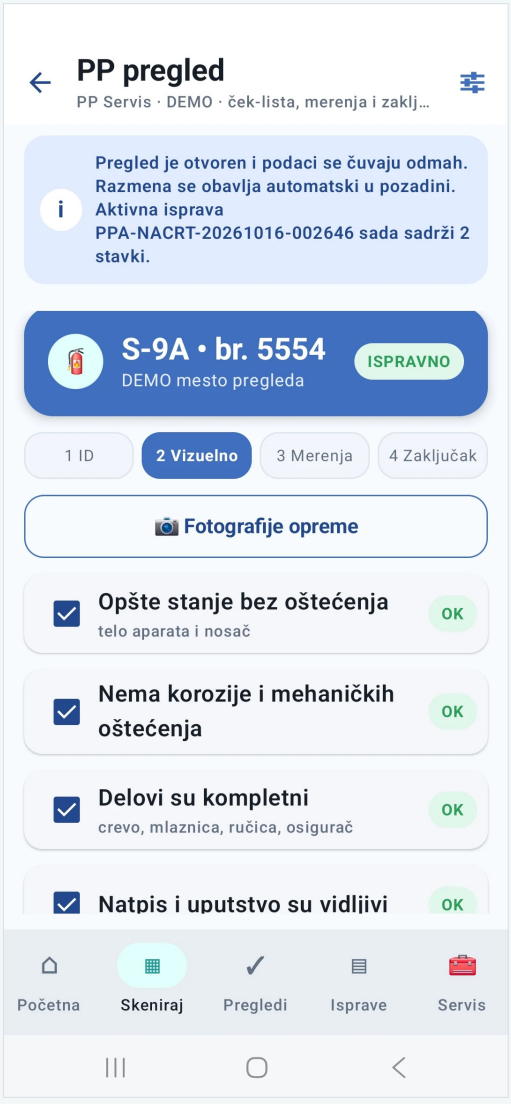

Vizuelni pregled

Kartica aparata i ček-lista prikazuju stanje uređaja, koroziju i kompletnost delova. Dostupno je dodavanje fotografije opreme.

EKRAN 04 / 20



Ukupna masa i punjenje

Uz izmerenu ukupnu masu prikazuju se masa boce, nominalno punjenje i proračun sredstva za gašenje.

02 / PP SERVIS · NASTAVAK

Vizuelna kontrola i merenja

Koraci razdvajaju proveru stanja uređaja od unosa mase i pritiska.


EKRAN 05 / 20



Unos pritiska na manometru

Primer unosa pritiska sa porukom o prihvatljivosti prema podešavanjima izabranog aparata. Prikazani opseg nije univerzalni kriterijum za svu opremu.

EKRAN 06 / 20

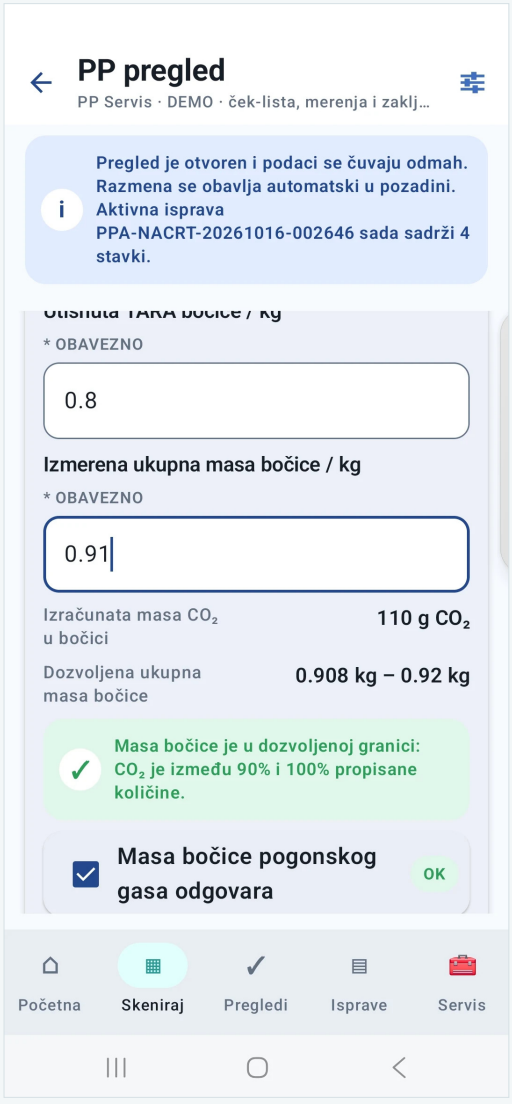

Masa bočice pogonskog gasa


Uneta tara i izmerena ukupna masa bočice daju proračun količine gasa. Ekran prikazuje rezultat provere za probne vrednosti.

03 / PP SERVIS

I negativan nalaz ostaje vidljiv

Sačuvan unos nije isto što i potvrda da je oprema ispravna.


EKRAN 07 / 20

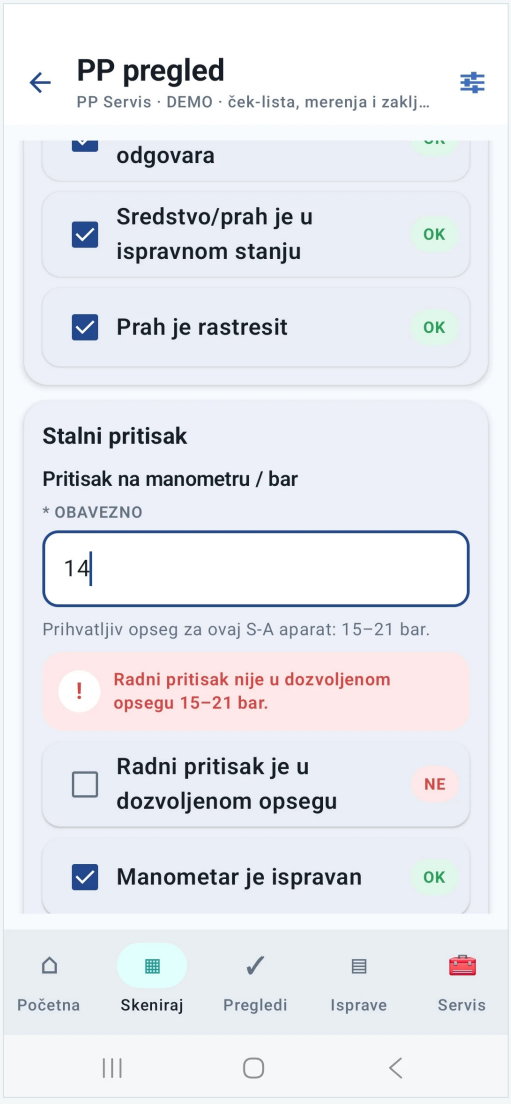

Upozorenje za pritisak

Uneta vrednost je označena kao neprihvatljiva prema opsegu prikazanom na tom ekranu.

EKRAN 08 / 20

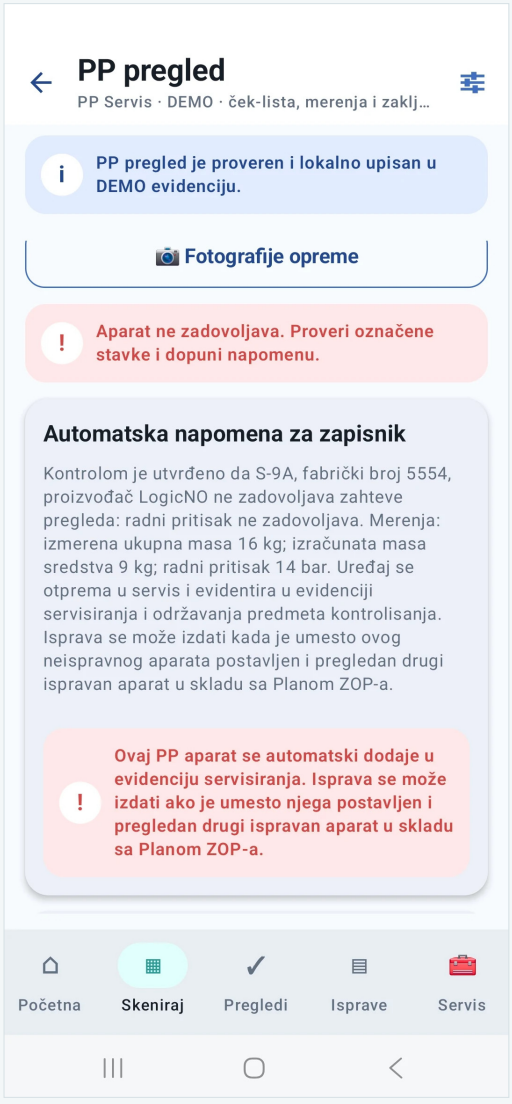

Zaključak sa negativnim nalazom


Poruka „Aparat ne zadovoljava“ prati napomenu i sledeće korake u prikazanom DEMO primeru.

03 / PP SERVIS · NASTAVAK

I negativan nalaz ostaje vidljiv

Sačuvan unos nije isto što i potvrda da je oprema ispravna.

EKRAN 09 / 20

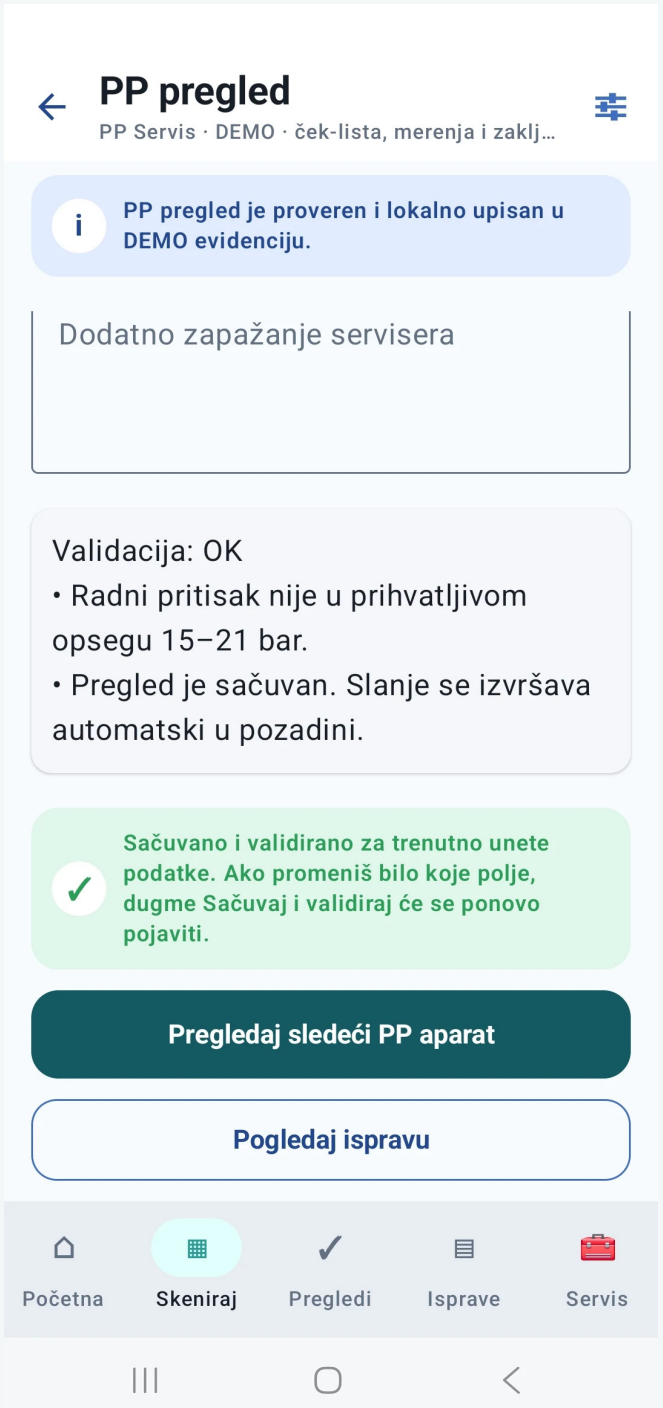

Potvrda čuvanja negativnog nalaza

Ekran potvrđuje čuvanje, ali zadržava upozorenje o pritisku. „Validacija: OK“ ovde ne znači pozitivan rezultat kontrolisanja.

PRIKAZ EKRANA

Slika je sačuvana u celini. Za sitan tekst koristite uvećanje u PDF pregledniku.

04 / PP SERVIS

Tabela pregledanih uređaja

Horizontalni snimak je sačuvan u celini. Otvorite punu rezoluciju za čitanje sitnog teksta.

EKRAN 10 / 20

Prikaz isprave i ocena po uređaju

Tabela prikazuje tip, proizvođača, fabrički broj i ocenu po uređaju. Ovo je snimak prikaza u aplikaciji, ne samostalno izdata isprava.




05 / PP SERVIS

Od prijema do završetka servisa

Odabrani ekrani pokazuju povezivanje uređaja, radni nalog i zatvaranje postupka.


EKRAN 11 / 20

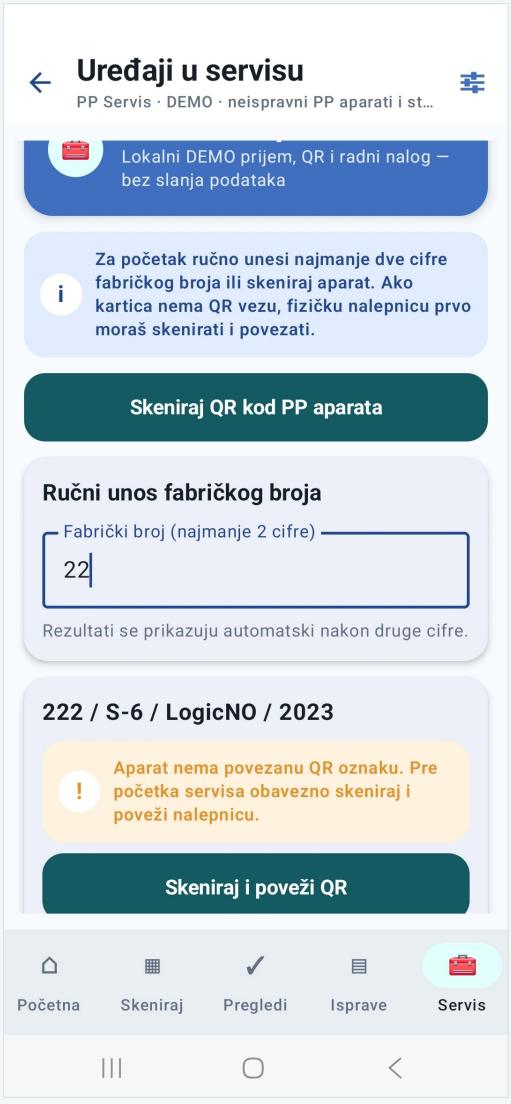

Izbor uređaja za servis

Unos dela fabričkog broja pronalazi aparat. U prikazanom primeru aplikacija traži povezivanje QR nalepnice pre početka servisa.

EKRAN 12 / 20

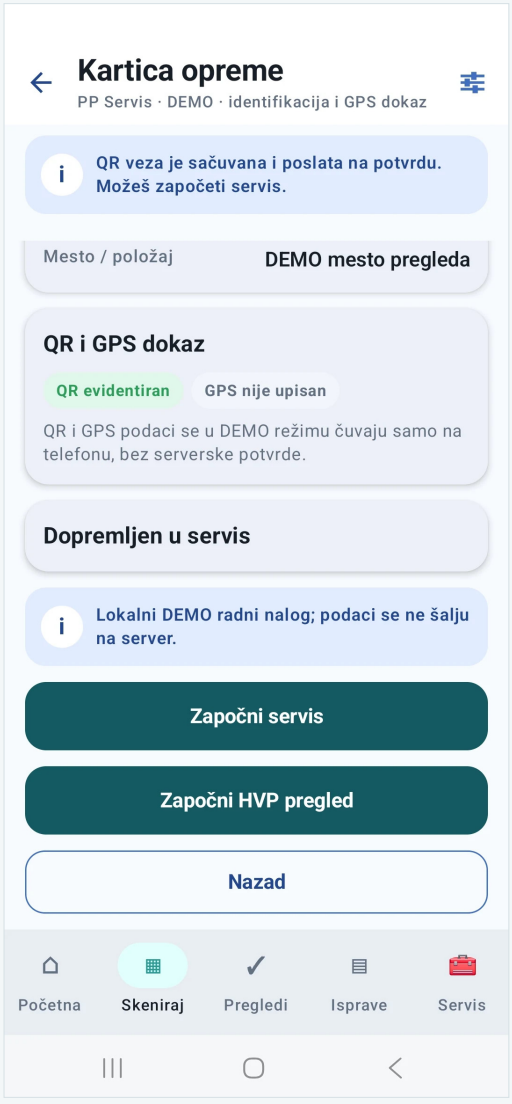

Kartica i početak servisa

Prikaz QR/GPS evidencije i komande za početak servisa ili HVP pregleda.

05 / PP SERVIS · NASTAVAK

Od prijema do završetka servisa

Odabrani ekrani pokazuju povezivanje uređaja, radni nalog i zatvaranje postupka.


EKRAN 13 / 20



Radni nalog PP aparata

Broj naloga, datum, podaci o uređaju, postupak i opis stanja okupljeni su u radnom nalogu.

EKRAN 14 / 20

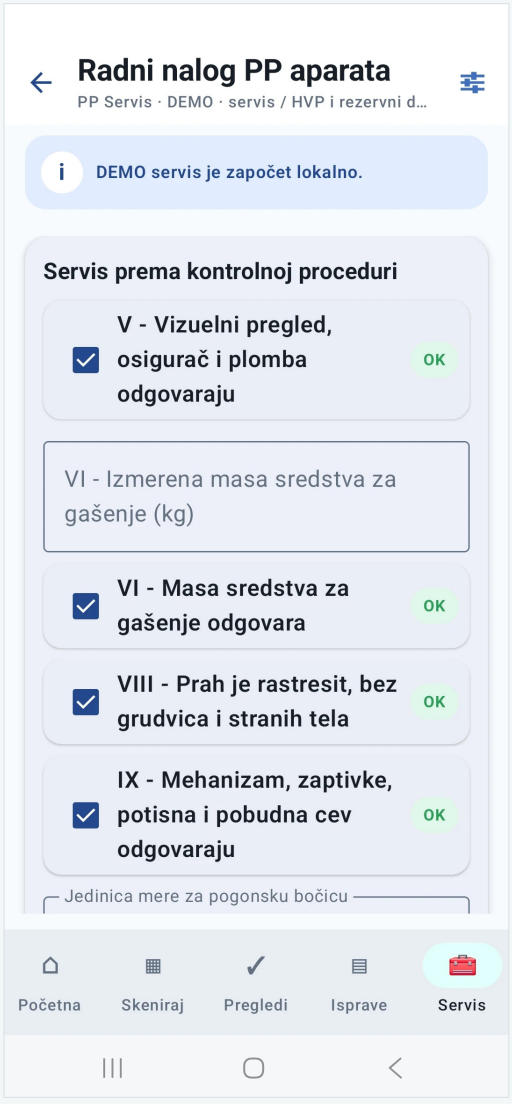

Servisna kontrolna lista


Primer servisnog koraka sa unosom mase sredstva i proverama stanja praha i delova uređaja.

05 / PP SERVIS · NASTAVAK

Od prijema do završetka servisa

Odabrani ekrani pokazuju povezivanje uređaja, radni nalog i zatvaranje postupka.


EKRAN 15 / 20

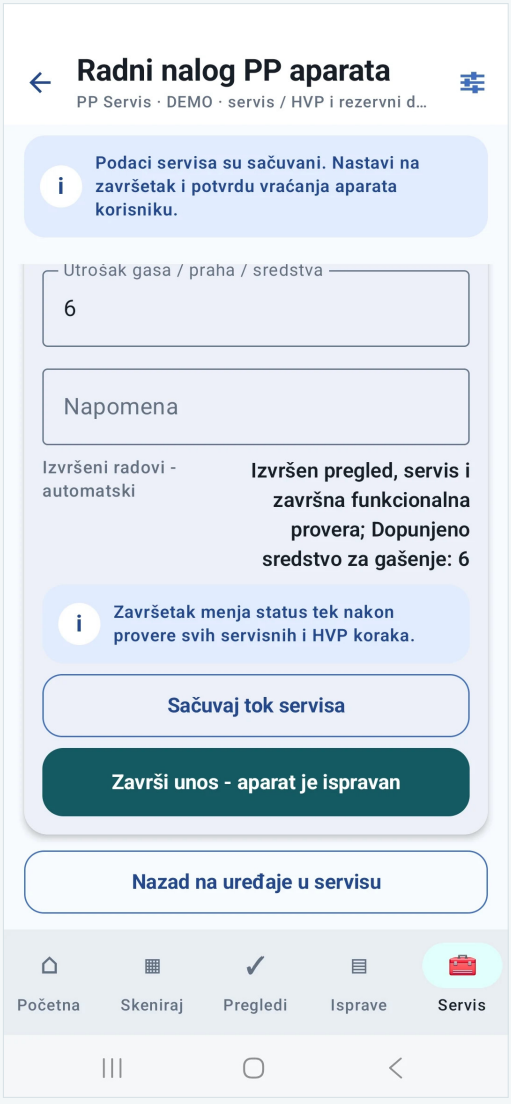

Napomena i završetak toka

Završni deo sadrži utrošak sredstva, napomenu i komande za čuvanje ili završetak postupka.

EKRAN 16 / 20

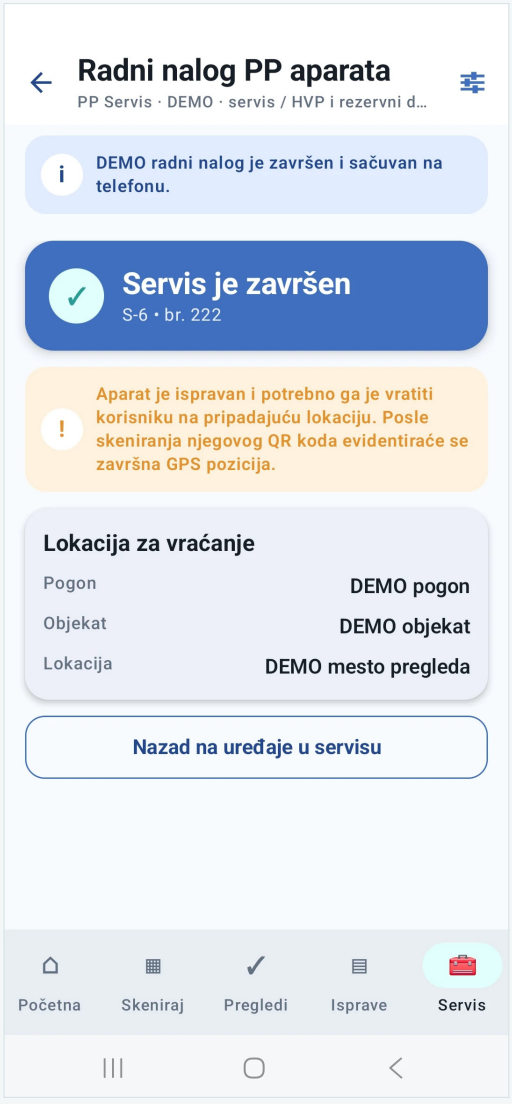

Servis je završen


Završni ekran prikazuje sačuvan DEMO nalog i lokaciju za vraćanje aparata.

06 / PP SERVIS

Kontrolno HVP ispitivanje — ekrani unosa

Prazna polja i neoznačene provere predstavljaju nezavršen unos, a ne potvrdu izvršenog ispitivanja.

EKRAN 17 / 20

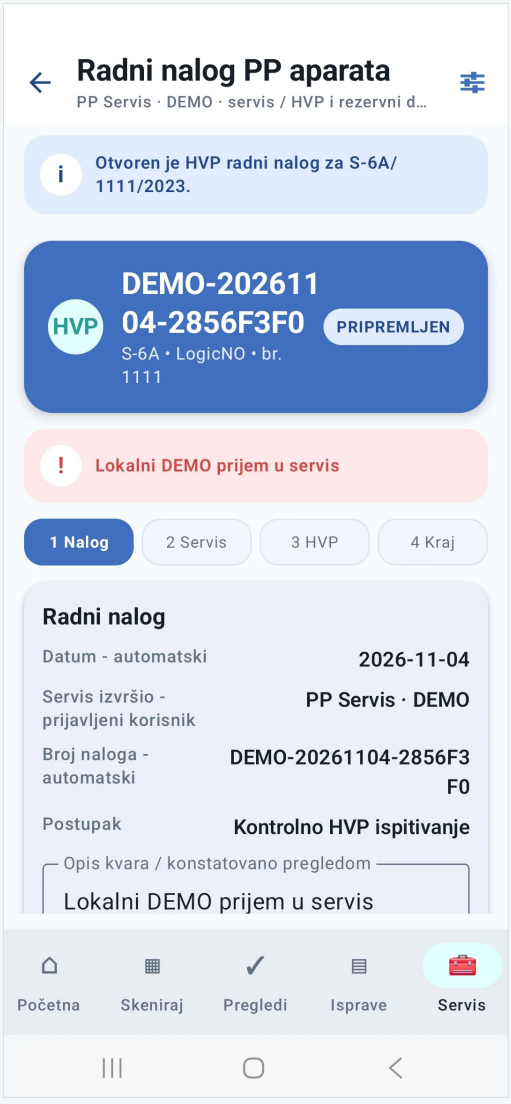

Poseban HVP radni nalog

Za kontrolno ispitivanje prikazan je poseban nalog sa karticama Nalog, Servis, HVP i Kraj.

EKRAN 18 / 20



Početak HVP kontrolne liste


Ekran prikazuje pripremu ispitivanja i proveru ispitnog medijuma. Uputstvo u aplikaciji nije zamena za stručnu proceduru.

06 / PP SERVIS · NASTAVAK

Kontrolno HVP ispitivanje — ekrani unosa

Prazna polja i neoznačene provere predstavljaju nezavršen unos, a ne potvrdu izvršenog ispitivanja.


EKRAN 19 / 20

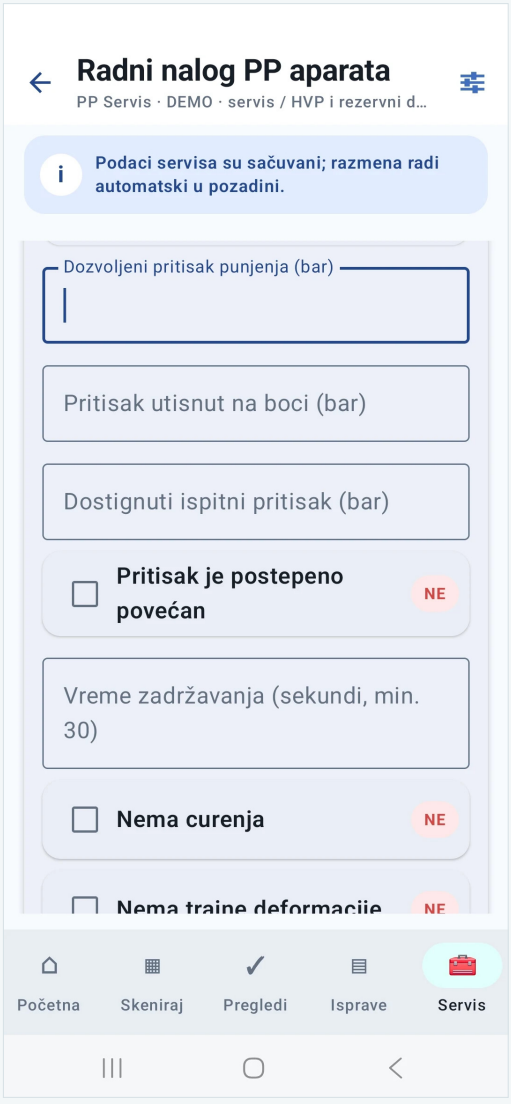

Pritisak i vreme zadržavanja

Polja za dozvoljeni i dostignuti pritisak i vreme zadržavanja, uz provere curenja i trajne deformacije.

EKRAN 20 / 20

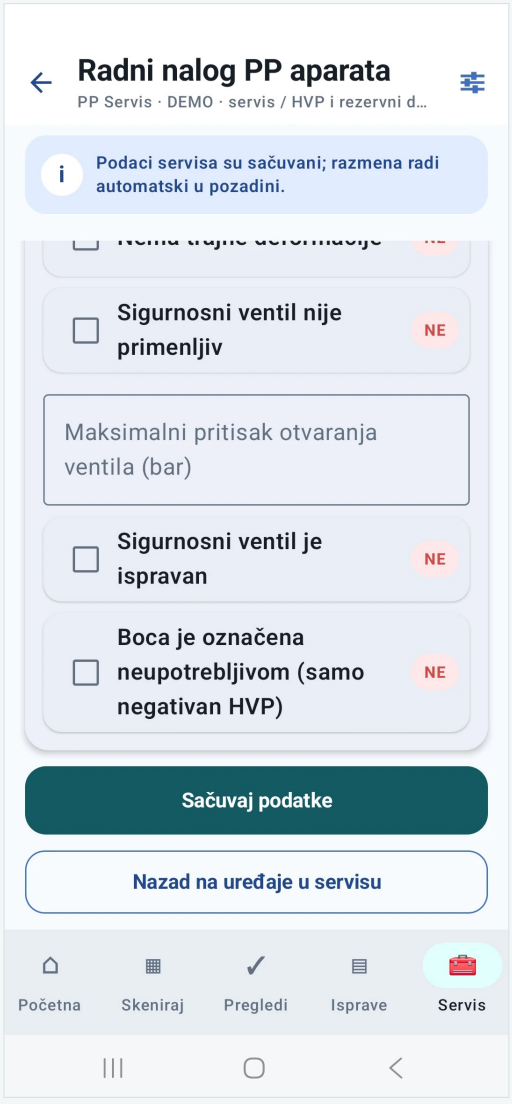

Ventil i završne provere

Završni deo HVP obrasca sa stanjem sigurnosnog ventila, oznakom neupotrebljive boce i čuvanjem unosa.